
Interfeisa modulis IF-NX

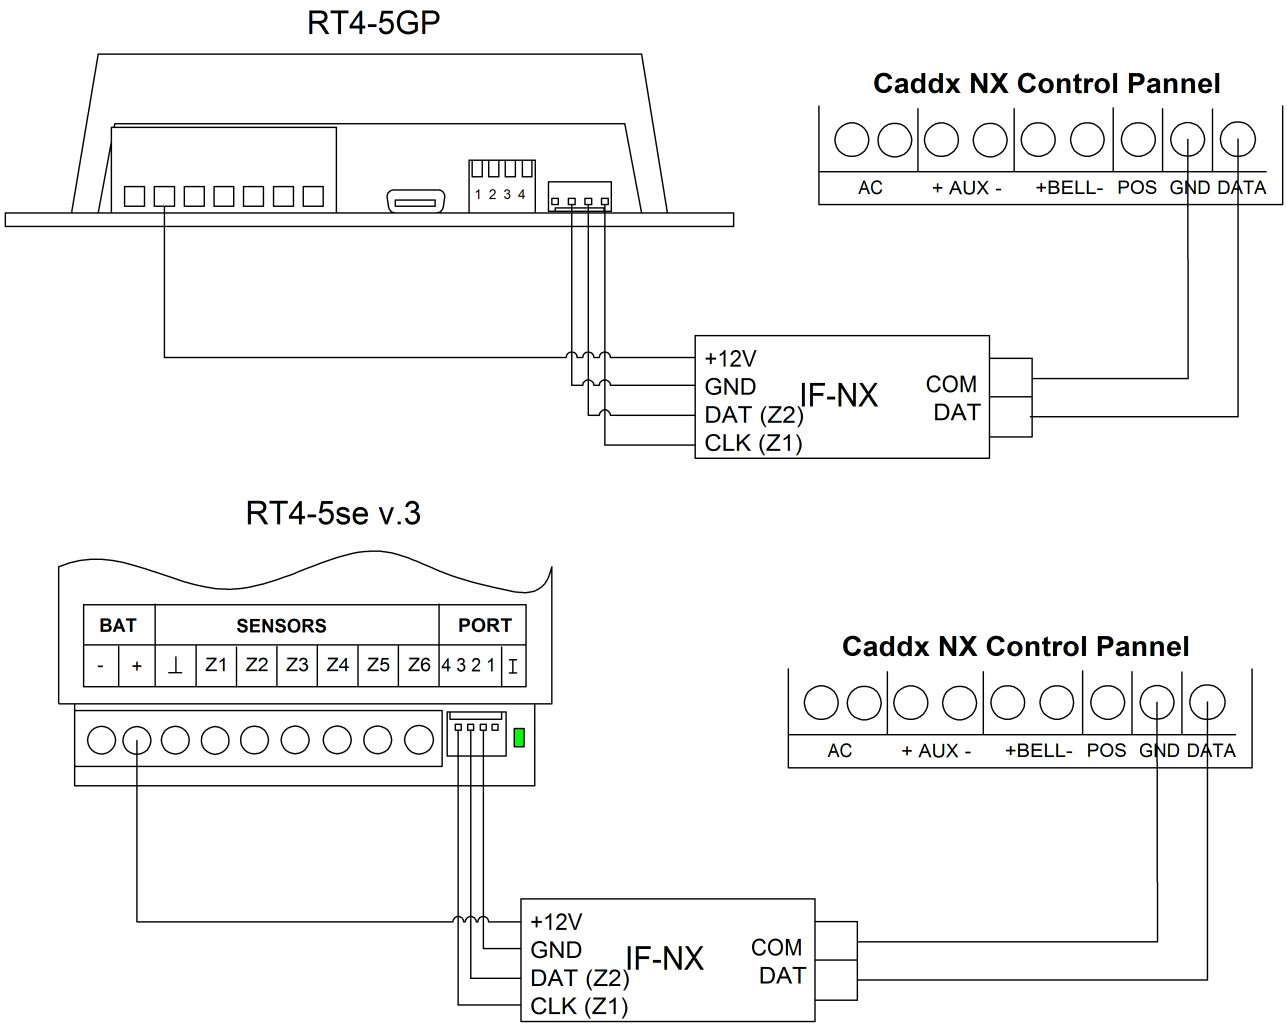

Interfeisa modulis IF-NX nolasa informāciju tieši no paneļa CADDX NX šinas.

Interfeisa korektai darbībai, nepieciešams interfeisu piereģistrēt apsardzes panelī. Interfeisa reģistrācijai, nepieciešams ieiet un iziet no apsardzes paneļa programmēšanas režīma.

Lai ieietu programmēšanas režīmā, ievadiet no klaviatūras *, 8, programmēšanas kods (pēc noklusējuma 9713), 0, #. Ja informācija ievadīta korekti, gaismas diode ARMED iedegsies sarkanā krāsā.

Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet 2 reizes taustiņu EXIT.

Ziņojumi tiek nosūtīti formātā Contact ID ar identifikācijas kodu 9999. Gadījumā, kad interfeiss ir pieslēgts pie GSM raidītāja, ziņojumā identifikācijas kods sakritīs ar raidītāja identifikācijas kodu.

Paneļa CADDX NX kodu saraksts

E301xxx	Nav 220V kur xxx — moduļa numurs
R310xxx	220V atjaunošana kur xxx — moduļa numurs
E601xxx	Manuāls tests kur xxx — moduļa numurs
E602001	Automātisks tests
E312xxx	Strāvas pārslodze kur xxx — moduļa numurs
R312xxx	Strāva normas robežās kur xxx — moduļa/zonas numurs
E137xxx	Tampera atjaunošana kur xxx — moduļa/zonas numurs
R137xxx	Tampera atjaunošana kur xxx — moduļa/zonas numurs
E570xxx	Zonas izslēgšana (Bypass) kur xxx - zonas numurs
R570xxx	Zonas atjaunošana kur xxx - zonas numurs
E406xxx	Trauksmes izslēgšana kur xxx - lietotāja numurs
E401xxx	Atvēršana kur xxx - lietotāja numurs
R401xxx	Aizvēršana kur xxx - lietotāja numurs
E412001	Ielāde veiksmīga
E393001	Trauksme CleanMe
R393001	Trauksmes CleanMe atjaunošana
E121001	Ievadīts piespiedu kods (Duress)
E451001	Agra atvēršana/aizvēršana
E627001	Ieeja programmēšanas režīmā
E628001	Izeja no programmēšanas režīma
E605001	Ziņojumu arhīva pārpilde
E457xxx	Izejas kļūda (kur xxx - lietotāja numurs
E333xxx	Moduļa bojājums (kur xxx — moduļa numurs
R333xxx	Moduļa atjaunošana (kur xxx — moduļa numurs
E454001	Neizdevās aktivizācija
E354001	Neizdevās sazināties ar centrālo pulti
E423001	Ielaušanās trauksme
R423001	Ielaušanās trauksmes atjaunošana
E310001	Zemējuma bojājums
R310001	Zemējuma atjaunošana
E100001	Medicīnas trauksme
E110001	Uguns trauksme
E120001	Panika
E121001	Panika (klusa)
E309001	AKB bojājums
R309001	AKB atjaunošana
E381xxx	Radioraidītāja bojājums kur xxx - zonas numurs

R381xxx	Radioraidītāja atjaunošana kur xxx - zonas numurs
E384xxx	Radioraidītāja baterija izlādēta kur xxx - zonas numurs
R384xxx	Radioraidītāja baterija normas robežās kur xxx - zonas numurs
E321xxx	Sirēnas bojājums kur xxx — moduļa numurs
R321xxx	Sirēnas atjaunošana kur xxx — moduļa numurs
E351001	Telefona komunikatora bojājums
R351001	Telefona komunikatora atjaunošana
E391xxx	Zonas aktivitātes bojājums kur xxx - zonas numurs
R391xxx	Zonas aktivitātes atjaunošana kur xxx - zonas numurs
E380xxx	Zonas bojājums kur xxx - zonas numurs
R380xxx	Zonas atjaunošana kur xxx - zonas numurs
E130xxx	Trauksme. Zona xxx, kur xxx - zonas numurs
R130xxx	Atjaunošana. Zona xxx, kur xxx - zonas numurs
E131xxx	Perimetra trauksme. Zona xxx, kur xxx - zonas numurs
R131xxx	Perimetra atjaunošana. Zona xxx, kur xxx - zonas numurs
E132xxx	Iekšējās zonas trauksme. Zona xxx, kur xxx - zonas numurs
R132xxx	Iekšējās zonas atjaunošana. Zona xxx, kur xxx - zonas numurs
E133xxx	Diennakts zonas trauksme. Zona xxx, kur xxx - zonas numurs
R133xxx	Diennakts zonas atjaunošana. Zona, kur xxx - zonas numurs
E134xxx	Ieejas zonas trauksme. Zona xxx, kur xxx - zonas numurs
R134xxx	Ieejas zonas atjaunošana. Zona xxx, kur xxx - zonas numurs
E135xxx	Trauksme Diena/Nakts. Zona xxx, kur xxx - zonas numurs
R135xxx	Zonas diena/nakts atjaunošana. Zona xxx, kur xxx - zonas numurs
E150xxx	Diennakts zonas trauksme. Zona xxx, kur xxx - zonas numurs
R150xxx	Diennakts zonas atjaunošana. Zona xxx, kur xxx - zonas numurs
E123xxx	Skaļā panika. Zona xxx, kur xxx - zonas numurs
R123xxx	Panikas atjaunošana. Zona xxx, kur xxx - zonas numurs
E151xxx	Gāzes noplūde. Zona xxx, kur xxx - zonas numurs
R151xxx	Gāzes noplūdes zonas atjaunošana. Zona xxx, kur xxx - zonas numurs
E154xxx	Ūdens noplūde. Zona xxx, kur xxx - zonas numurs
R154xxx	Ūdens noplūdes zonas atjaunošana. Zona xxx, kur xxx - zonas numurs
E140xxx	Vispārēja trauksme. Zona xxx, kur xxx - zonas numurs
R140xxx	Vispārēja atjaunošana xxx, kur xxx - zonas numurs
E158xxx	Augsta temperatūra. Zona xxx, kur xxx - zonas numurs
R158xxx	Temperatūra normas robežās. Zona xxx, kur xxx - zonas numurs
E159xxx	Zema temperatūra. Zona xxx, kur xxx - zonas numurs
R159xxx	Temperatūra normas robežās. Zona xxx, kur xxx - zonas numurs
E115001	Uguns trauksme
R115001	Uguns trauksmes atjaunošana